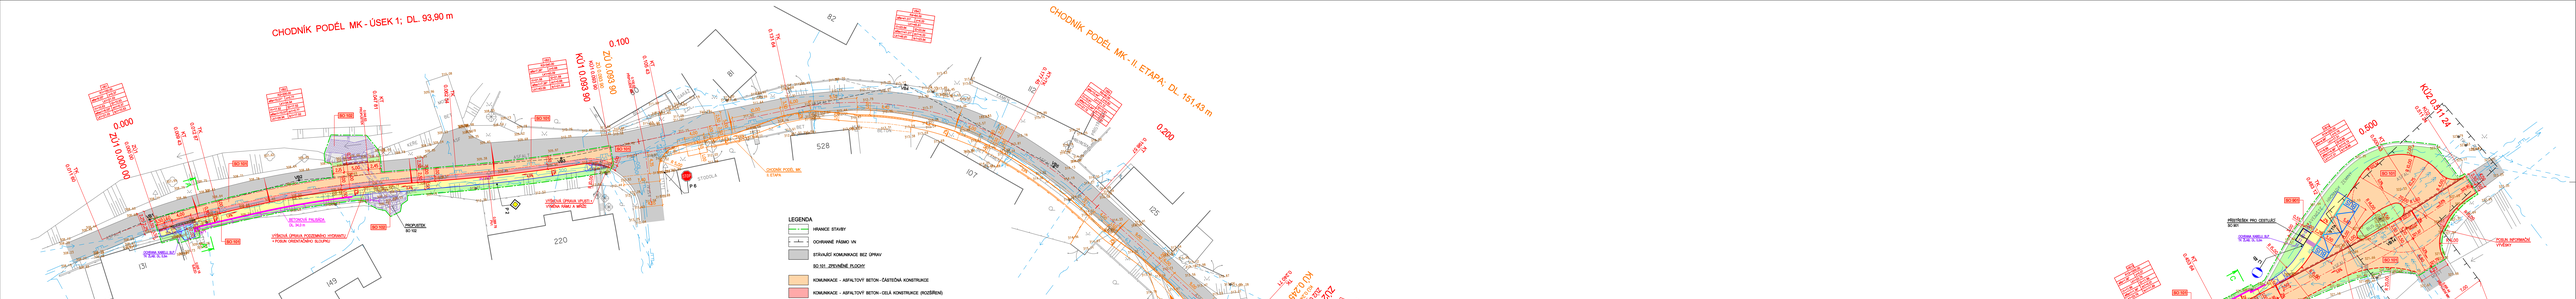
CHODNÍK PODÉL MK - ÚSEK 1; DL. 93,90 m
CHODNÍK PODÉL MK - II. ETAPA; DL. 151,43 m
CHODNÍK PODÉL MK - ÚSEK 2; DL. 265,91 m
LEGENDA
HRANICE STAVBY
OGRAMANÉ PŘÁMO VN
STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE BEZ ÚPRAV
SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON - ČÁSTEČNÁ KONSTRUKCE
KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON - CELÁ KONSTRUKCE (ROZŠÍŘENÍ)
SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 150/30 (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA) - PŘEVÝŠENÍ (NÁŠLAP 200mm)
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 150/5 - PŘEVÝŠENÍ (NÁŠLAP 100mm)
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/15 - SNÍŽENÍ (NÁŠLAP 30mm)
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 - ZAPUŠTĚNÍ (NÁŠLAP 0mm)
SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘEJEZDOVÝ - SJEZDY
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
PODOBRUBNÍKOVÁ DEŠŤOVÁ VPUSŤ (BOČNÍ) S PŘÍPOJKOU DN 200
DEŠŤOVÁ VPUSŤ S PŘÍPOJKOU DN 200
OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ - TK ČLAB
VARIOVNÝ PÁS (SIGNÁLNÍ PÁS) - DLAŽBA S "NRAŤNOU" POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONTRASTNÍ PÁS - NÁSTUPNÍ HRANA ZASTÁVKY - DLAŽBA BEZ "NRAŤNÉ" POVRCHOVÉ ÚPRAVY
SO 102 - PROVISORIUM
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 - PŘELOŽKA NN
SO 801 - PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD STL - PODZEMNÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ
VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
NADZEMNÍ VEDENÍ
PŘÍBĚŽNÁ TRASA
Pásmo podzemních vedení a zařízení bylo zakreseno podle dojdí evidence do JTSK DLJP(pouze do úrovně příslušných správců).
Pásmo podzemních vedení nebo vyýškové odděvňování vzdálenostního vý-
trasa. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na pozemku jejich
investor uřad zahájením stavby.
ZÁKLADNÍ BOD
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE
ZÁKLADNÍ BOD - VÝŠKA
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE + VÝŠKA
POPIS ZÁKLADNÍHO BODU
ZÁKLADNÍ BOD - VÝŠKA + ABS. PLATNOST
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE + VÝŠKA + ABS. PLATNOST
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE + VÝŠKA + ABS. PLATNOST + POPIS
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE + VÝŠKA + POPIS
ZÁKLADNÍ BOD - SOUŘADNICE + VÝŠKA + ABS. PLATNOST